


# 必要原料血漿量の推移

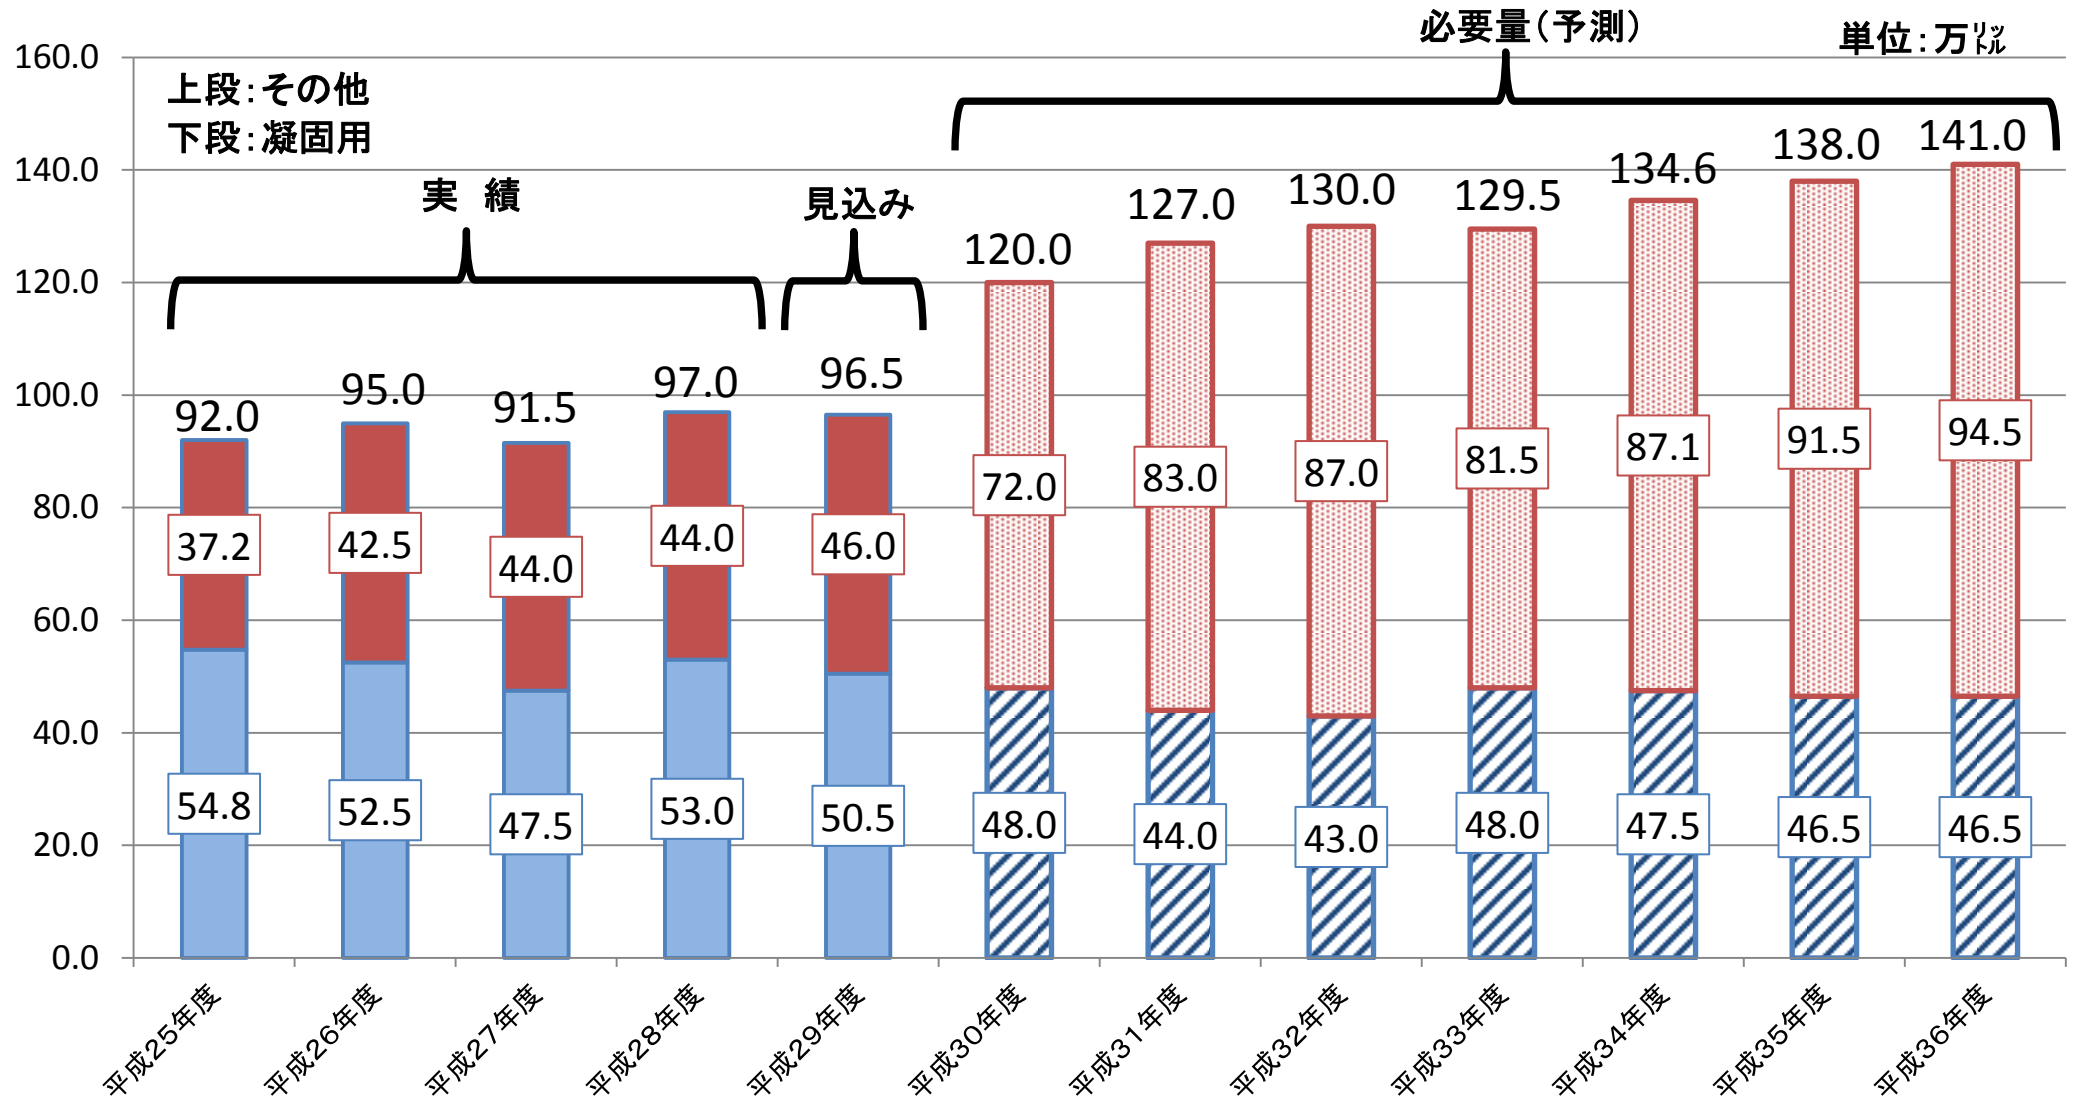

- ◆これまで原料血漿の配分を受けている国内製造販売業者3社に、今後必要となる原料血漿量についてヒアリング(平成29年7月)
- ◆必要量は、以下の考え方で算出
  - 凝固用(採血後6時間以内又は8時間以内に凍結させた原料血漿):主に、第Ⅷ因子製剤の生産量を基に算出
  - その他(採血後6時間以上又は8時間以上経過した後に凍結させた原料血漿):主に、グロブリン製剤の生産量を基に算出