


(注)経皮吸収勧告のある物質は、経気道ばく露に加え、経皮ばく露についてもリスク評価を行うが、初期リスク評価で経皮ばく露に係る評価が困難な場合は、詳細リスク評価において評価を実施

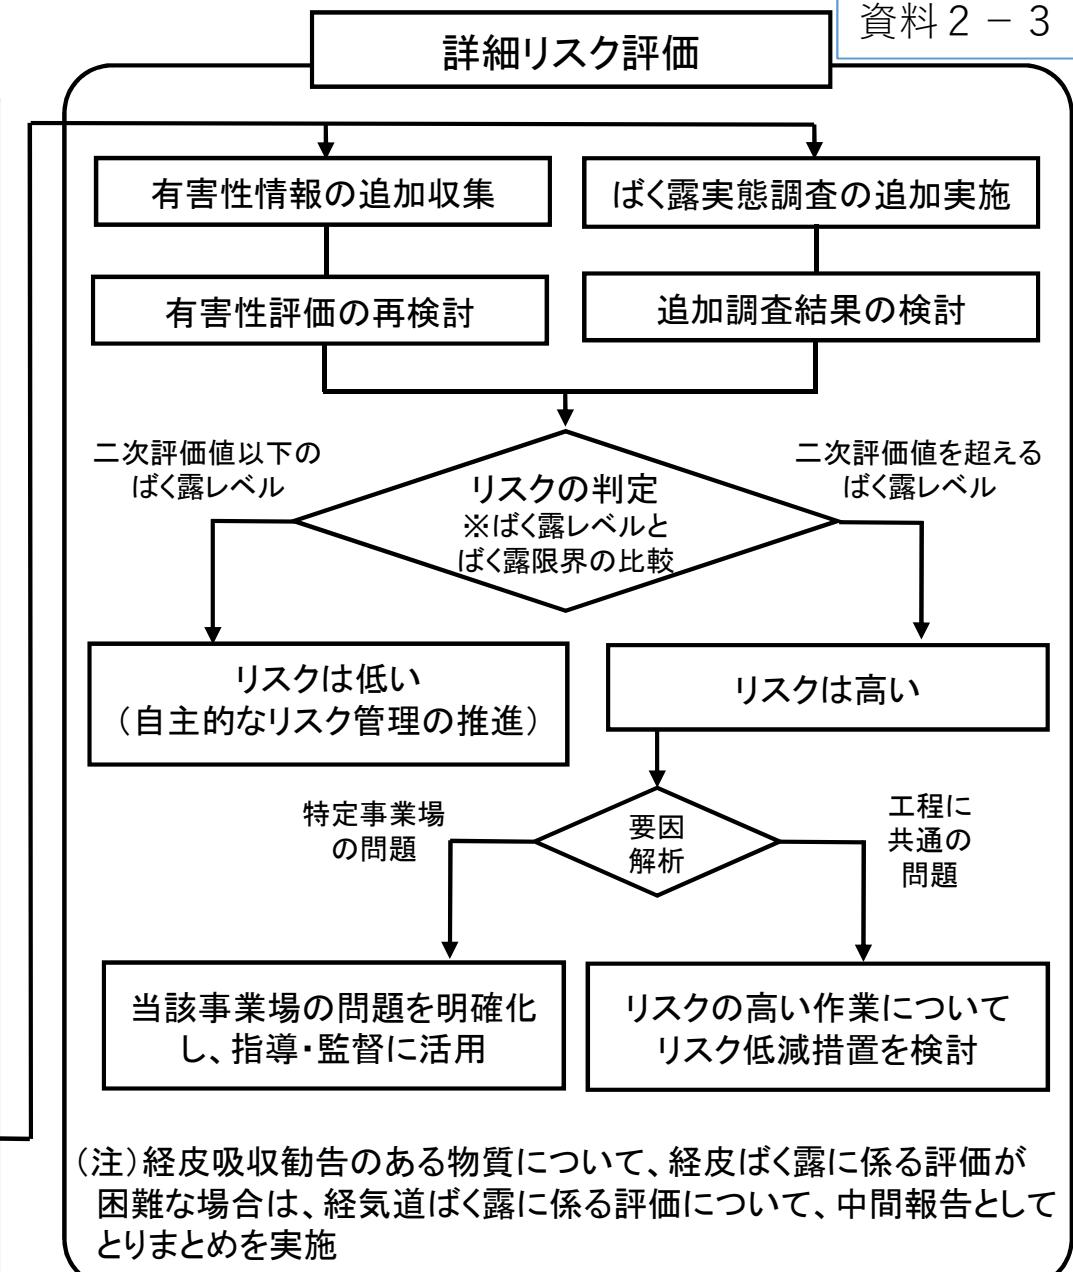

(注)TWA等とCeiling等のいずれか一方でもばく露レベルが二次評価値を超えていればリスクが高いと評価

図1 リスク評価(2段階評価)のスキーム

(参考) 現在のばく露評価ガイドラインにおける記述

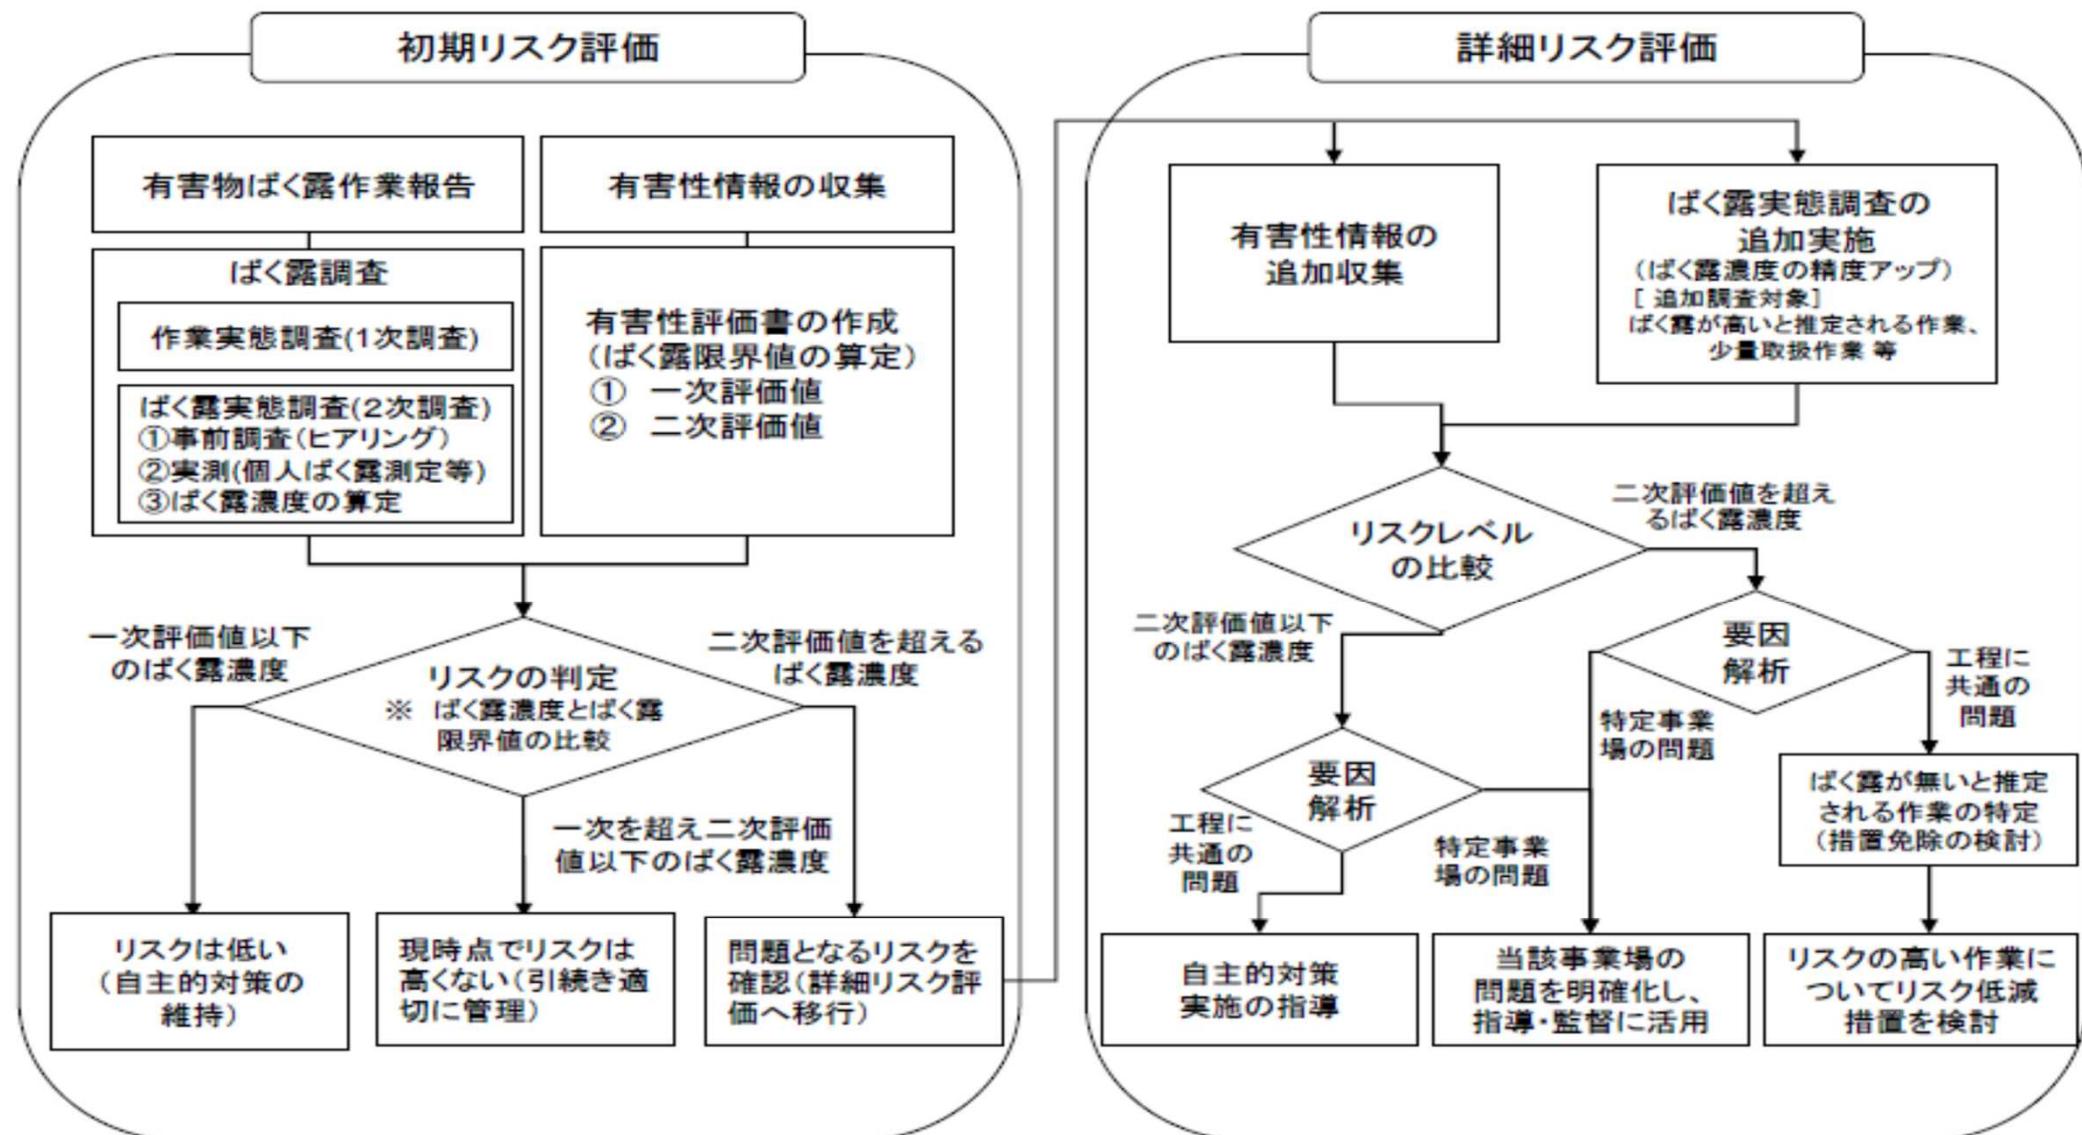


図1 リスク評価(2段階評価)のスキーム