


発熱

Data Cutoff Date
2022/7/22 7:00

新型コロナ組換えタンパクワクチン初回シリーズおよび追加接種にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）


ヌバキソビッド筋注1回目初回接種後

n=18

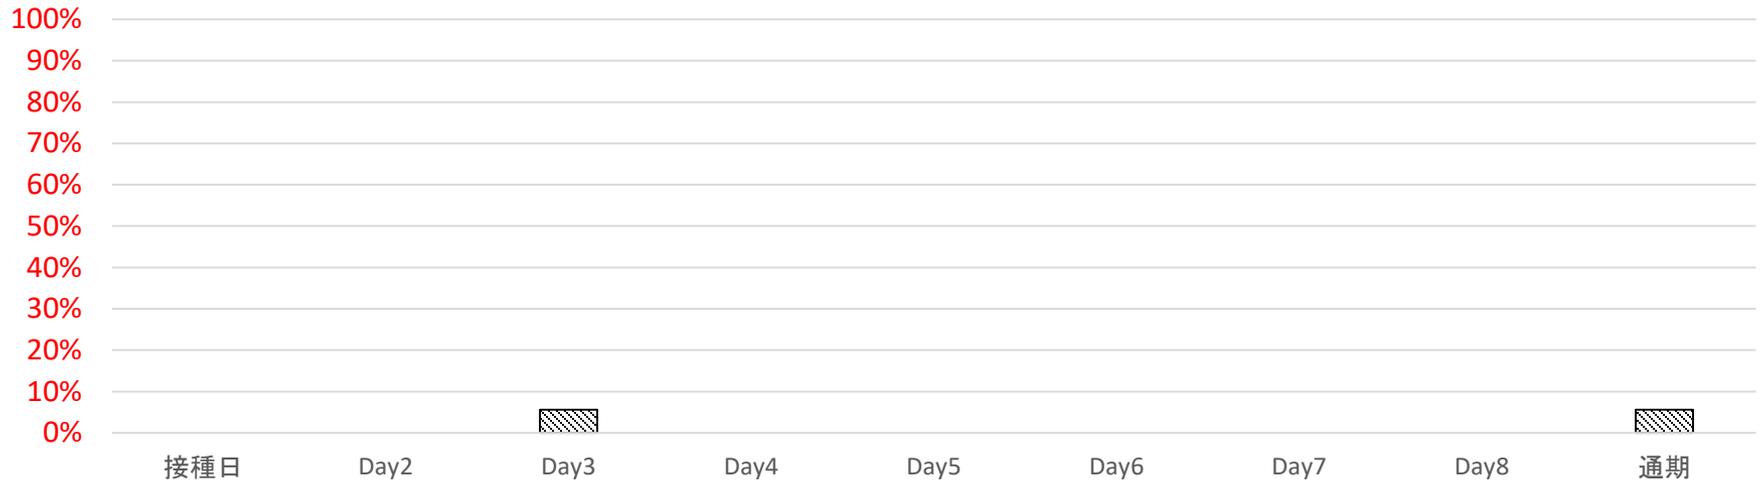

ヌバキソビッド筋注3回目追加接種後

n=58

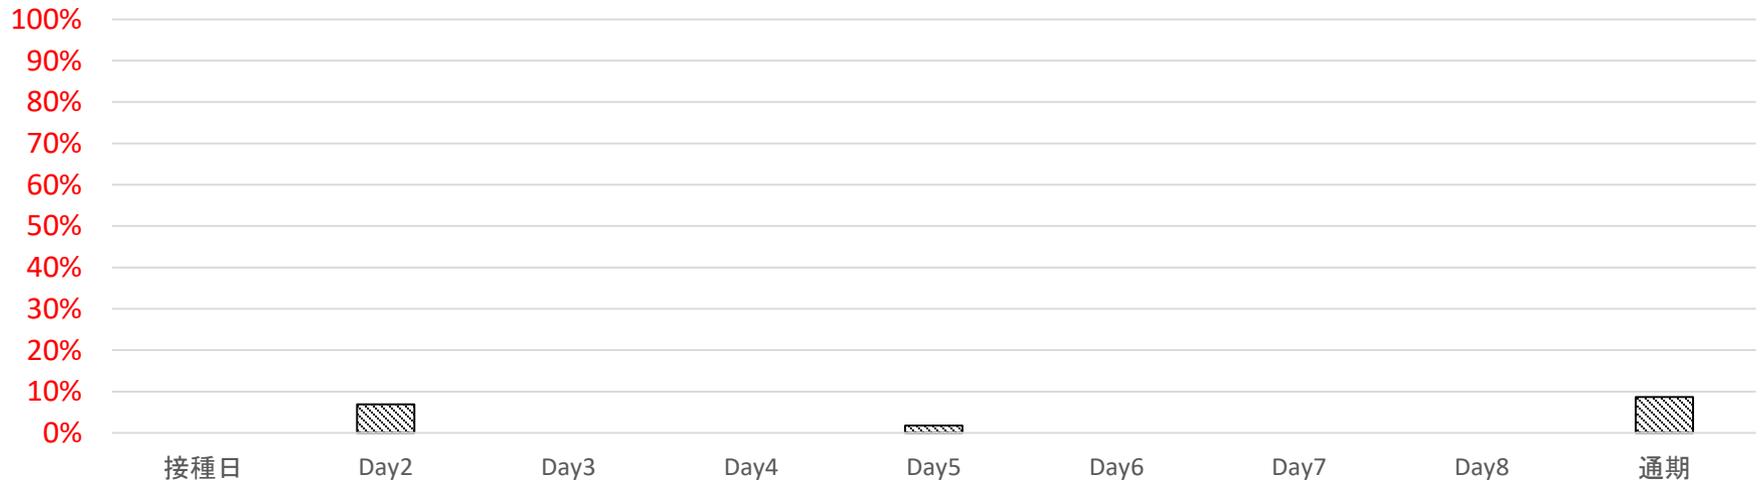

■ 37.5-38°C未滿 ■ 38.0°C以上

